



Låneram

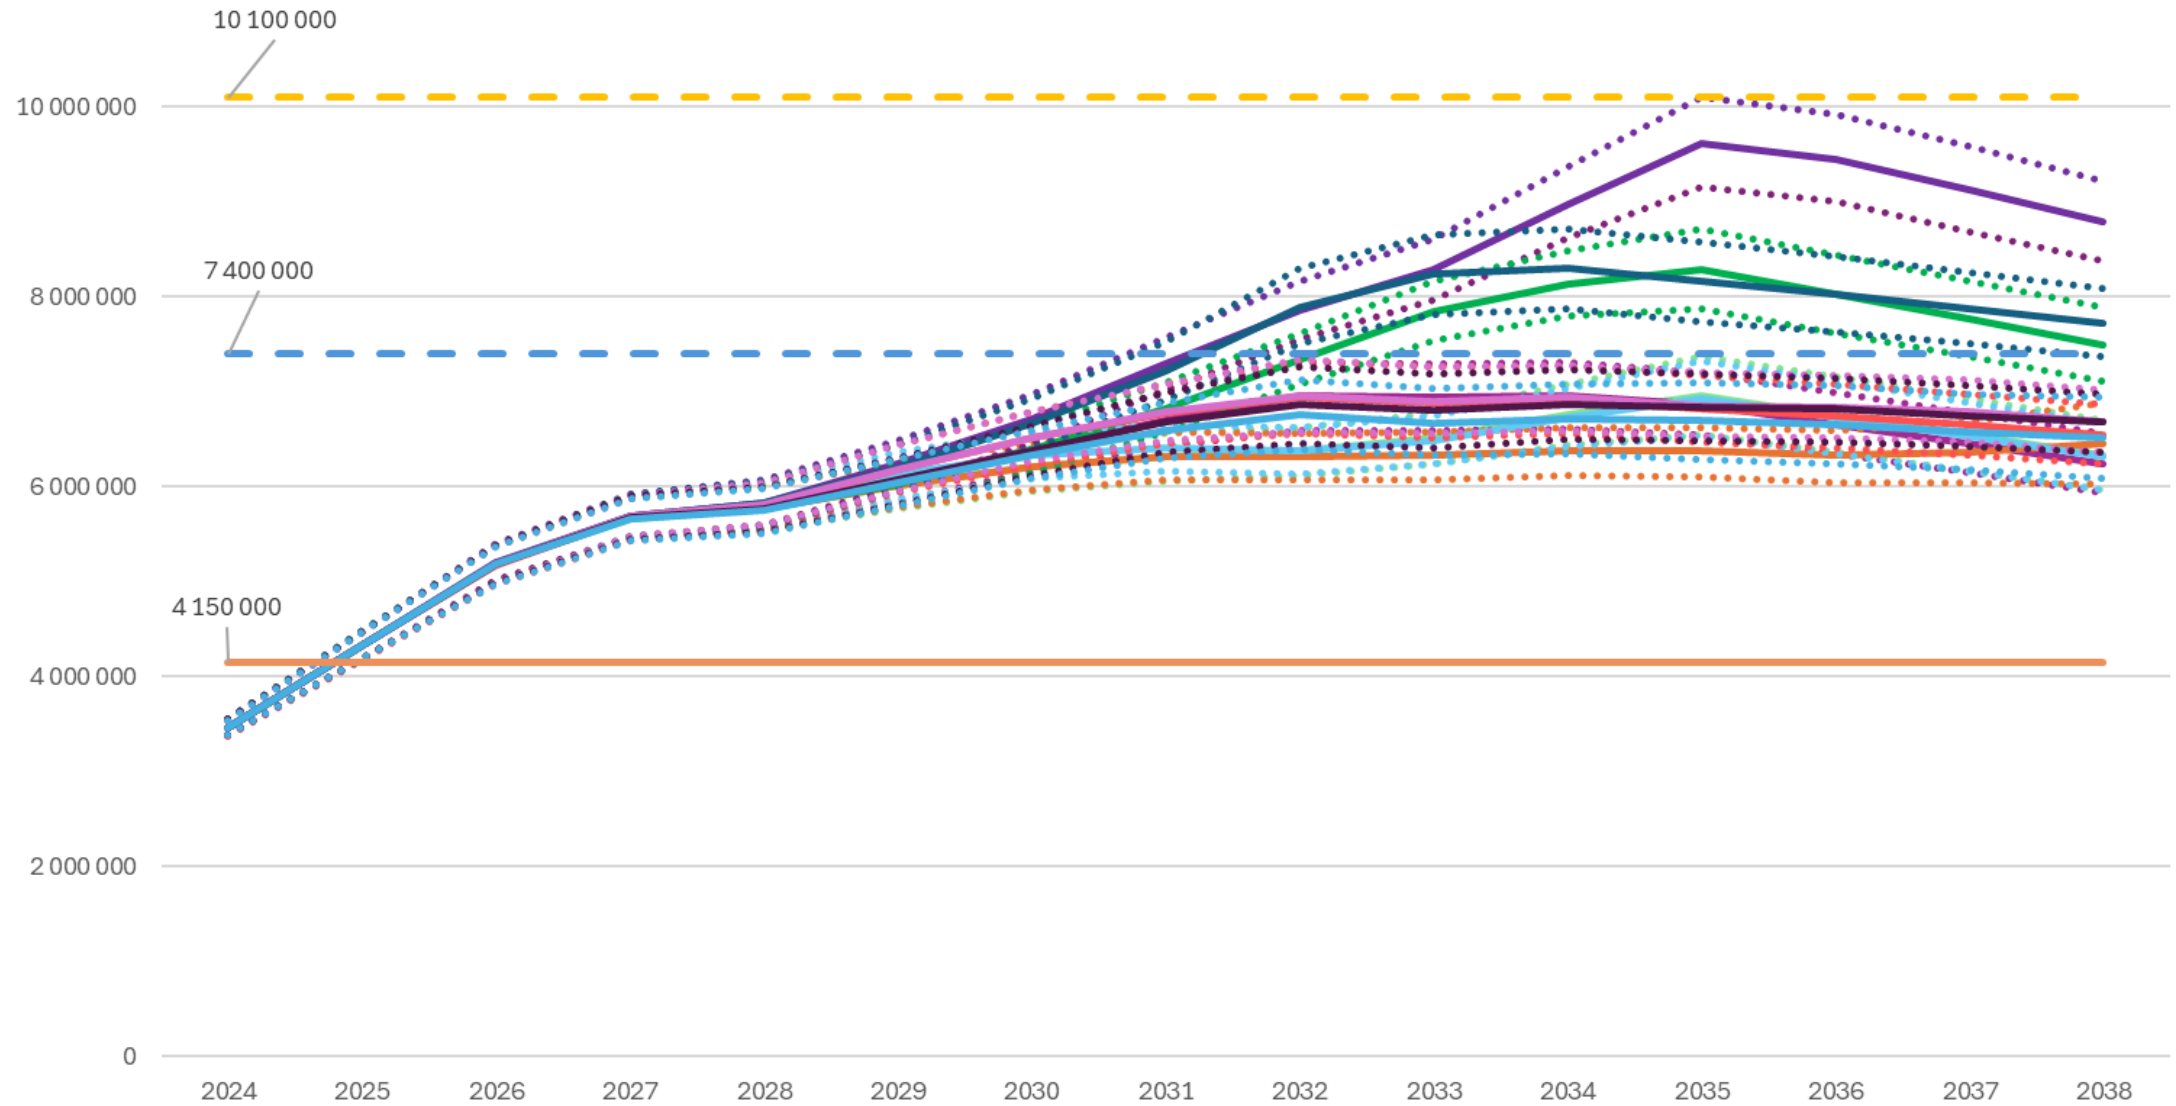


- Scenario 1: Utbyggnadsalternativ 3B med rejektvatten klar 2035 - Medel
- Scenario 2: Kvarternär rening klar 2032 - Medel
- Scenario 3: Kvarternär rening klar 2038 - Medel
- Scenario 4: Utbyggnadsalternativ 0, kvarternär rening klar 2035 - Medel
- Scenario 5: Utbyggnadsalternativ 1, kvarternär rening klar 2035 - Medel
- Scenario 6: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarternär rening klar 2035 - Medel
- Scenario 7: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarternär rening klar 2032, 100mnr per år sista 3 - Medel
- Scenario 8: Kompletterande alternativ A - MBBR, läkemedel 2032 - Medel
- Scenario 9: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - Medel
- Scenario 10: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - rejekt skjutet ca 5 år (9 och 103 år) - Medel
- Scenario 11: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - rejekt skjutet ca 5 år (9 och 103 år) - Medel
- Nuvarande låneram
- Låneram

Låneram

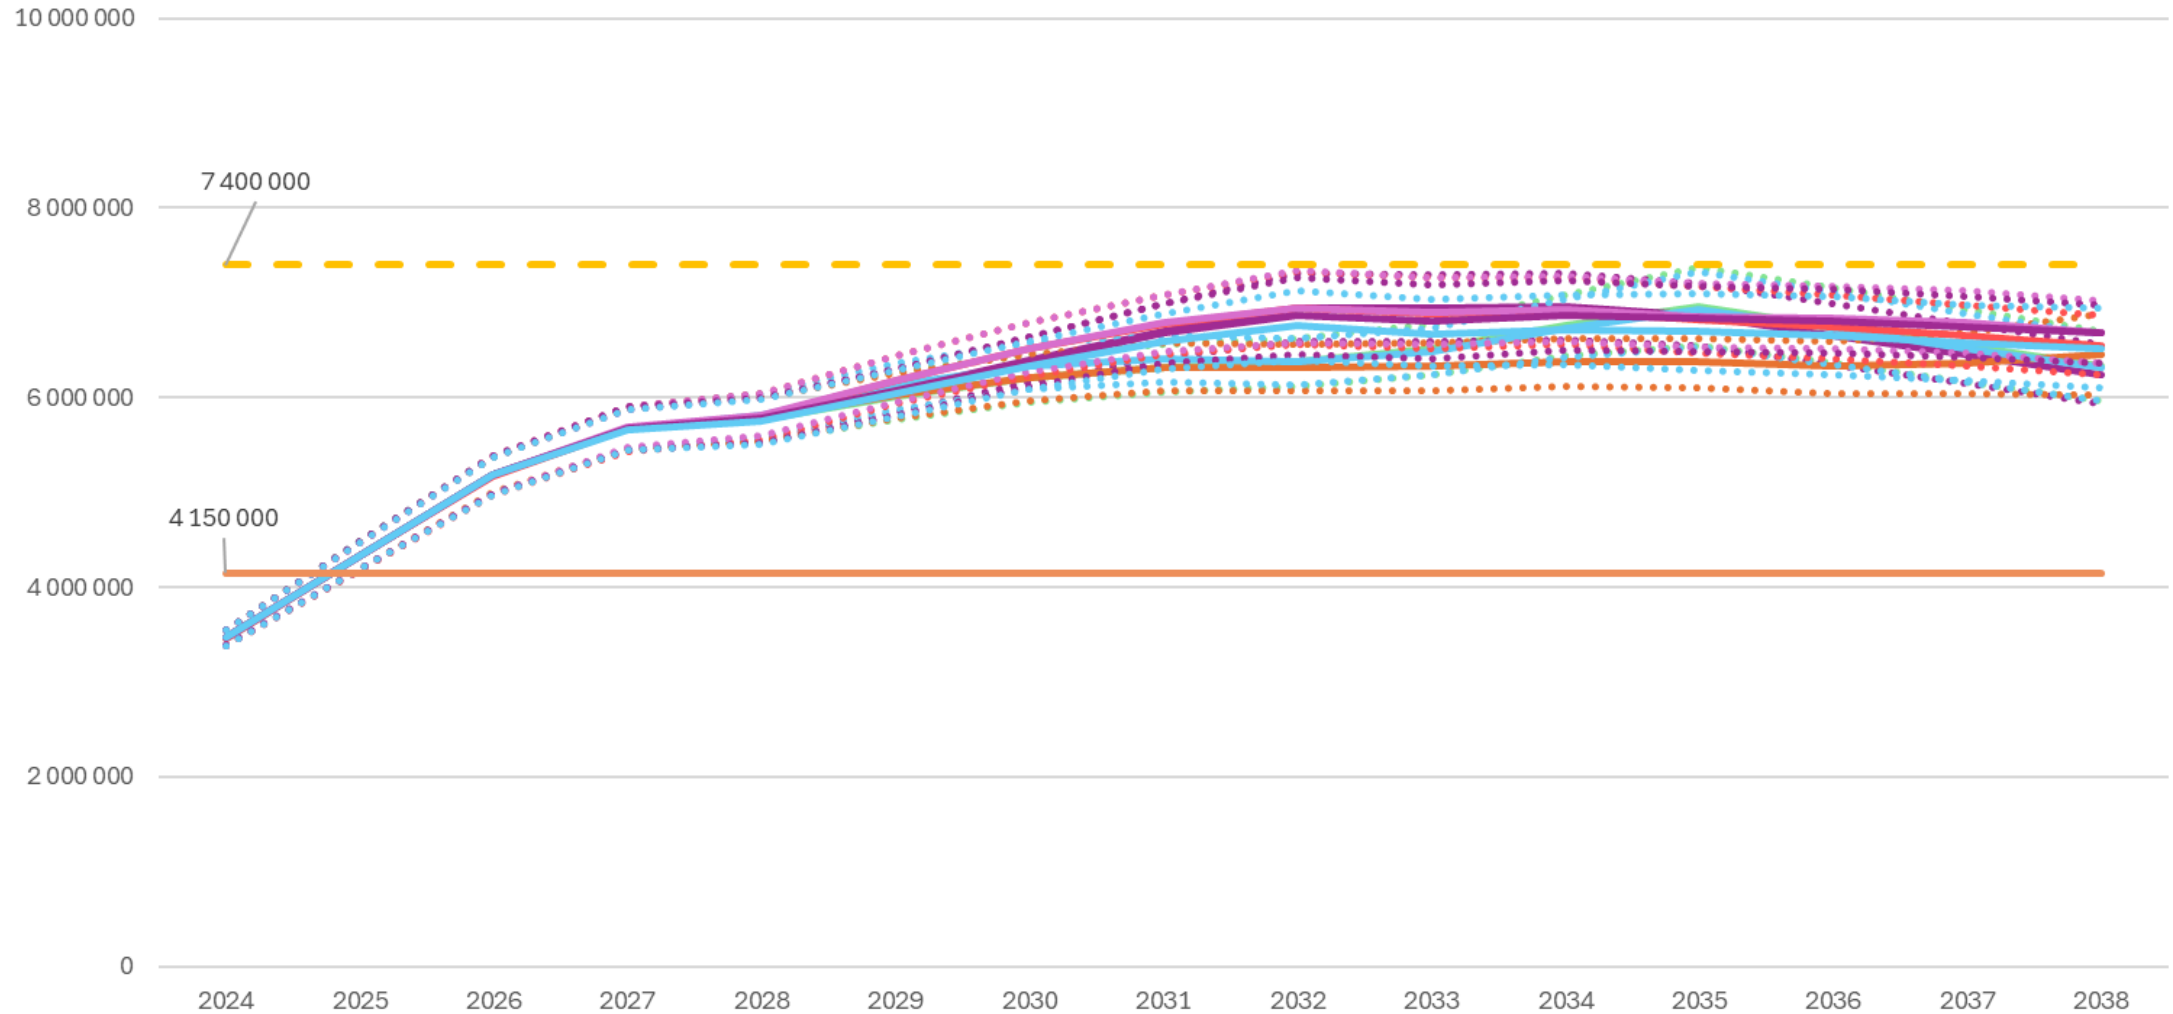

- Scenario 1: Utbyggnadsalternativ 3B med rejektvatten klar 2035 - Medel
- Scenario 2: Kvarternär rening klar 2032 - Medel
- Scenario 3: Kvarternär rening klar 2038 - Medel
- Scenario 6: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarternär rening klar 2035 - Medel
- Scenario 7: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarternär rening klar 2032, 100mnr per år sista 3 - Medel
- Scenario 9: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - Medel
- Scenario 11: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - rejekt skjutet ca 5 år (9 och 103 år) - Medel
- Scenario 12: Inga kapacitetshöjande åtgärder efter linje 7 och 8 - Medel
- Nuvarande låneram
- Låneram

Beslutsbehov inklusive 3-årsregeln mot Låneram

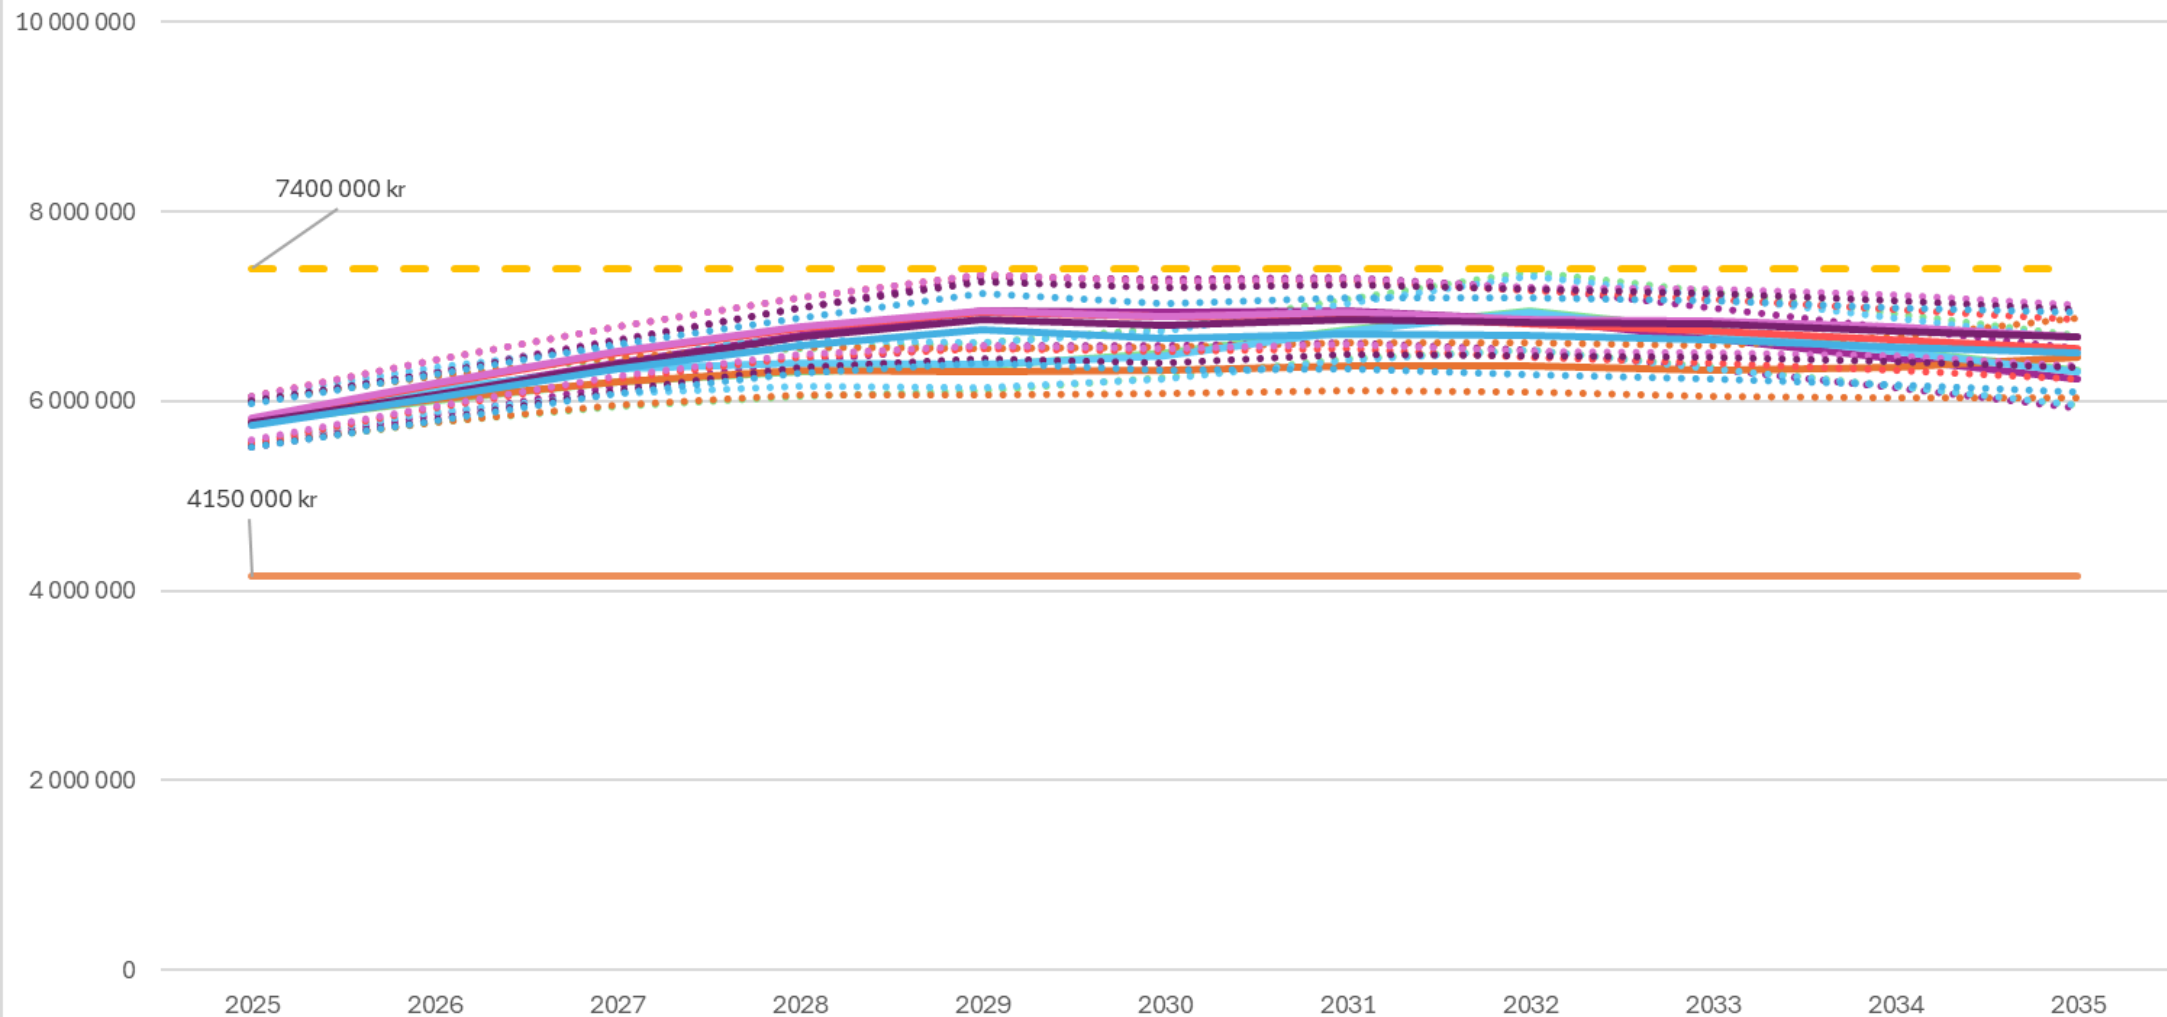

- Scenario 1: Utbyggnadsalternativ 3B med rejektvatten klar 2035 - Medel
- Scenario 2: Kvarteren rening klar 2032 - Medel
- Scenario 3: Kvarteren rening klar 2038 - Medel
- Scenario 6: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarteren rening klar 2035 - Medel
- Scenario 7: Utbyggnadsalternativ 3B, rejektvattenrening klar 2030 Kvarteren rening klar 2032, 100mnkr per år sista 3 - Medel
- Scenario 9: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - Medel
- Scenario 11: Kompletterande alternativ B - AS, läkemedel 2032 - rejekt skjutet ca 5 år (9 och 103 år) - Medel
- Scenario 12: Inga kapacitetshöjande åtgärder efter linje 7 och 8 - Medel
- Nuvarande låneram